

PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE QUALIFICATO INAIL (I.S.P.E.S.L.)



Descrizione

Pressostato di sicurezza a riarmo manuale per l'interruzione dell'apporto di calore proveniente dal generatore termico al raggiungimento della soglia predefinita di pressione massima dell'impianto (pressione di blocco). Dispositivo qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.) e conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.

Taratura

Il valore della pressione di blocco è tarato preventivamente in fabbrica a 3 bar. La ritaratura del valore può avvenire mediante un utensile, agendo sull'apposito dado di regolazione, posizionato nella parte superiore della custodia, con possibilità di lettura del valore sulla scala graduata presente lateralmente.

Intervento

L'intervento del dispositivo avviene quando la pressione raggiunge il valore di blocco impostato; l'apertura dei contatti causa l'arresto del generatore termico.

Riarmo

La riattivazione dell'impianto avviene esclusivamente mediante la pressione dell'apposito pulsante di riarmo, posizionato nella parte inferiore della custodia, quando la pressione è scesa di 0,4 bar al di sotto del valore di taratura.

Principali caratteristiche

- Attacco 1/4" F
- Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,5÷4 mm²)
- Pulsante di riarmo (differenziale 0,4 bar, tolleranza ±0,1 bar)
- Scala graduata visibile dall'esterno
- Corrente nominale 16 A (carico resistivo) --- 10 A (carico induttivo)
- Tensione nominale 250 V
- Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C
- Grado di protezione IP44

Dati tecnici

- Campo di temperatura del fluido 4÷110 °C
- Pressione massima di esercizio 5 bar
- Taratura di fabbrica 3 bar
- Campo di regolazione 1÷5 bar

Certificazioni

- Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. e I.S.P.E.S.L. PS/001/10C
- Marcatura CE
- Qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.)


Installazione



Avvertenza!

L'installazione del pressostato di blocco deve essere effettuata da personale qualificato.


- Il pressostato K374Y001 può essere montato sia in posizione verticale che orizzontale, avvitandolo su un tubo o raccordo filettato 1/4" Gc maschio, dopo che questo è stato opportunamente preparato con stoppa + mastice in pasta, o teflon tape, o sigillante anaerobico (tali materiali, applicati in modo opportuno, assicurano la tenuta dell'accoppiamento dell'attacco 1/4" Gc femmina del pressostato con la parte 1/4" Gc maschio).

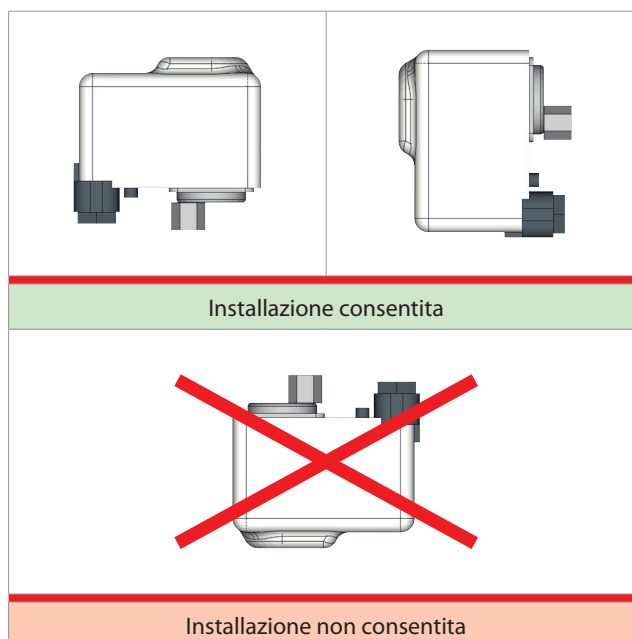

- Il tubo di collegamento tra il pressostato e l'impianto deve avere un diametro interno minimo di: 8 mm se il tubo è lungo meno di un metro, di 15 mm se la lunghezza del tubo è maggiore di un metro e di 20 mm se alimenta altri dispositivi oltre al pressostato indipendentemente dalla sua lunghezza.
- Il fissaggio del pressostato deve essere effettuato con una chiave fissa n° 19 (momento di serraggio consigliato: 35 Nm).
- Laddove la corrente di cortocircuito teorica sia superiore alla portata massima nominale dei contatti elettrici, è fatto obbligo l'impiego a monte del pressostato di una protezione in corrente con valore di intervento minore o uguale a 8 A.

Collegamento elettrico


Il pressostato K374Y001 dispone di due contatti elettrici, tra loro isolati, normalmente chiusi. Ad impianto normalmente pressurizzato i contatti permangono entrambi chiusi. Al raggiungimento della pressione massima di blocco impostata entrambi i contatti vengono aperti.

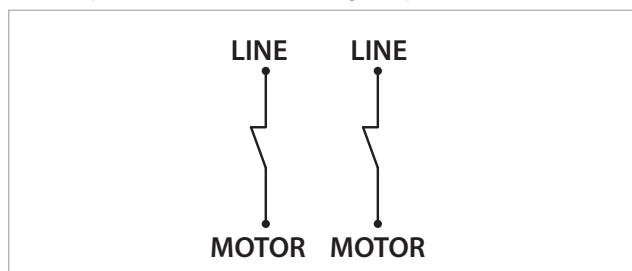

PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE QUALIFICATO INAIL (I.S.P.E.S.L.)

Regolazione

Per regolare il valore della pressione di blocco, se necessario, agire sul dado di regolazione; tale valore è leggibile sulla scala graduata.

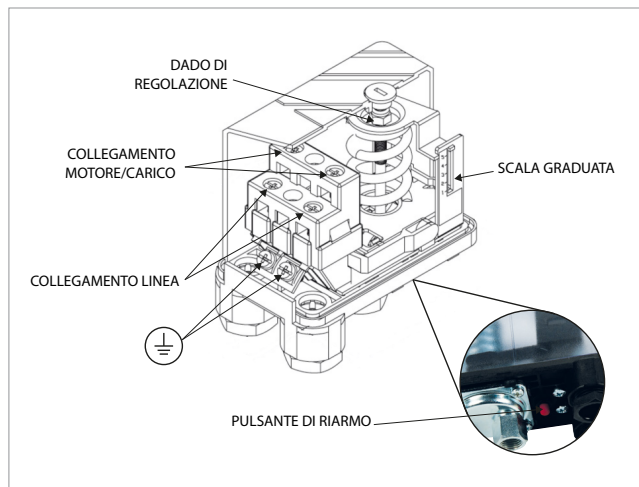

Testi di capitolato

K374Y001

Pressostato di sicurezza a riarmo manuale. Taratura di fabbrica pressione di blocco 3 bar. Campo di regolazione 1÷5 bar. Attacco 1/4" F. Pulsante per riarmo manuale (differenziale 0,4 bar; tolleranza $\pm 0,1$ bar). Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,5÷4 mm²). Scala graduata visibile dall'esterno. Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 250 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷110 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.).

Impiego

Evitare assolutamente le seguenti situazioni:

- Superamento della temperatura esterna prevista (55 °C)
- Superamento della temperatura liquido prevista (110 °C)
- Impiego con acqua "non pulita"
- Impiego in ambienti con atmosfera fortemente corrosiva

Messa in servizio

Prima che il pressostato entri in servizio assicurarsi che:

- Siano presenti le opportune protezioni di corrente, ove richieste
- Il collegamento elettrico sia conforme
- Non ci siano perdite d'acqua dal collegamento idraulico (pressostato-impianto)

Manutenzione e Controlli


- Ogni anno: controllo visivo atto a rilevare perdite di fluido e/o corrosione
- Ogni tre anni: verifica apertura contatti.



Avvertenza!

Qualsiasi intervento di modifica e/o riparazione apportata al K374Y001 deve essere autorizzato per iscritto da Giacomini S.p.A. L'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate solleverà Giacomini S.p.A da ogni responsabilità civile e penale.

Dimensioni

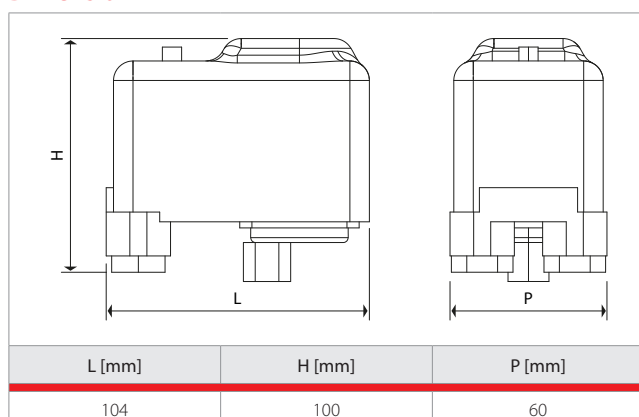

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:

☎ +39 0322 923372

☎ +39 0322 923255

✉ consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

PRESSOSTATO DI MINIMA A RIARMO MANUALE QUALIFICATO INAIL (I.S.P.E.S.L.)



Descrizione

Pressostato di minima a riarmo manuale per l'interruzione dell'apporto di calore proveniente dal generatore termico al raggiungimento di una soglia predefinita di pressione minima dell'impianto. Dispositivo qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.) e conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.

Taratura

Il valore della pressione minima è tarato preventivamente in fabbrica a 0,9 bar. La ritaratura del valore può avvenire mediante un utensile, agendo sull'apposito dado di regolazione, posizionato nella parte superiore della custodia, con possibilità di lettura del valore sulla scala graduata presente lateralmente.

Intervento

A impianto pressurizzato, i due contatti vengono entrambi chiusi. L'intervento del dispositivo avviene quando la pressione raggiunge il valore di minima impostato; l'apertura dei contatti causa l'arresto del generatore termico.

Riarmo

La riattivazione dell'impianto avviene esclusivamente mediante la pressione dell'apposito pulsante di riarmo, posizionato nella parte superiore della custodia, quando la pressione è salita di 0,5 bar al di sopra del valore di taratura.

Principali caratteristiche

- Attacco 1/4" F
- Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,5÷4 mm²)
- Pulsante di riarmo (differenziale 0,4 bar, tolleranza ±0,1 bar)
- Scala graduata visibile dall'esterno
- Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo)
- Tensione nominale 250 V
- Campo di temperatura ambiente -10÷55 °C
- Grado di protezione IP44

Dati tecnici

- Campo di temperatura del fluido 4÷110 °C
- Pressione massima di esercizio 5 bar
- Taratura di fabbrica 0,9 bar
- Campo di regolazione 0,5÷1,7 bar

Certificazioni

- Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. e I.S.P.E.S.L. PS/001/10C
- Marcatura CE
- Qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.)


Installazione



Avvertenza!

L'installazione del pressostato di blocco deve essere effettuata da personale qualificato.


- Il pressostato può essere montato in posizione sia verticale che orizzontale e con i pressacavi rivolti al pavimento, avvitandolo su un tubo o raccordo filettato 1/4" Gc maschio, dopo che questo è stato opportunamente preparato con stoppa + mastice in pasta, o teflon tape, o sigillante anaerobico (tali materiali, applicati in modo opportuno, assicurano la tenuta dell'accoppiamento dell'attacco 1/4" Gf femmina del pressostato con la parte 1/4" Gc maschio).

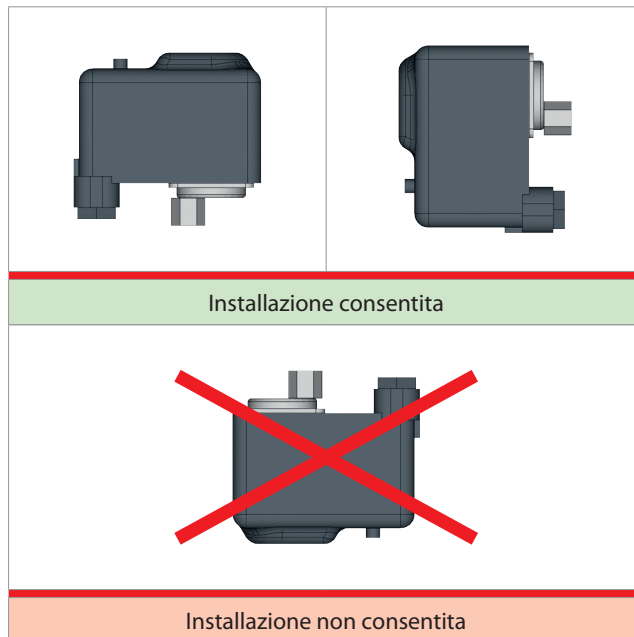

- Il tubo di collegamento tra il pressostato e l'impianto deve avere un diametro interno minimo di: 8 mm se il tubo è lungo meno di un metro, di 15 mm se la lunghezza del tubo è maggiore di un metro e di 20 mm se alimenta altri dispositivi oltre al pressostato indipendentemente dalla sua lunghezza.
- Il fissaggio del pressostato deve essere effettuato con una chiave fissa n° 19 (momento di serraggio consigliato: 35 Nm).
- Laddove la corrente di cortocircuito teorica sia superiore alla portata massima nominale dei contatti elettrici, è fatto obbligo l'impiego a monte del pressostato di una protezione in corrente con valore di intervento minore o uguale a 8 A.

Collegamento elettrico


Il pressostato K374Y002 dispone di due contatti elettrici, tra loro isolati, normalmente aperti. Ad impianto pressurizzato i contatti vengono entrambi chiusi. Al raggiungimento della pressione minima di blocco impostata entrambi i contatti vengono aperti.

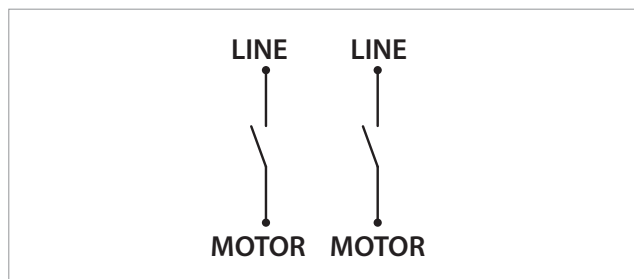

PRESSOSTATO DI MINIMA A RIARMO MANUALE QUALIFICATO INAIL (I.S.P.E.S.L.)

Regolazione

Per regolare il valore della pressione di blocco, se necessario, agire sul dado di regolazione; tale valore è leggibile sulla scala graduata Impiego:

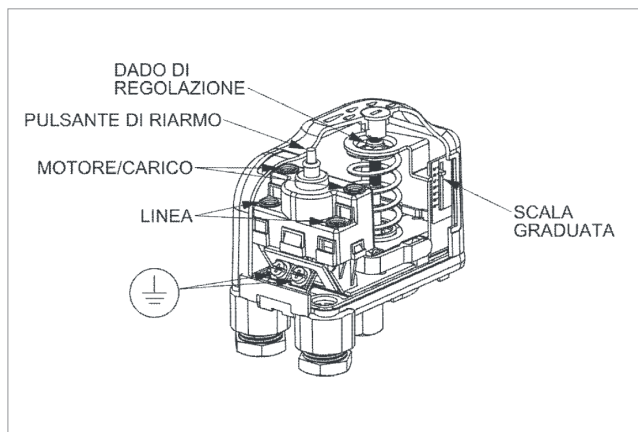

Impiego

Evitare assolutamente le seguenti situazioni:

- superamento della temperatura esterna prevista (55 °C)
- superamento della temperatura liquido prevista (110 °C)
- impiego con acqua "non pulita"
- impiego in ambienti con atmosfera fortemente corrosiva.

Messa in servizio

Prima che il pressostato entri in servizio assicurarsi che:

- siano presenti le opportune protezioni di corrente, ove richieste
- il collegamento elettrico sia conforme
- non ci siano perdite d'acqua dal collegamento idraulico (pressostato-impianto).

Manutenzione e Controlli


- Ogni anno: controllo visivo atto a rilevare perdite di fluido e/o corrosione
- Ogni tre anni: verifica apertura contatti.



Avvertenza!

Qualsiasi intervento di modifica e/o riparazione apportata al K374Y002 deve essere autorizzato per iscritto da Giacomini S.p.A. L'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate solleverà Giacomini S.p.A da ogni responsabilità civile e penale.

Dimensioni

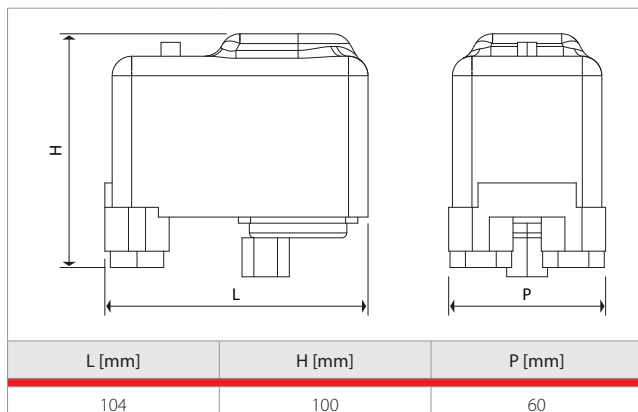

Testi di capitolato

K374Y002

Pressostato di minima a riarmo manuale. Taratura di fabbrica pressione di blocco 0,9 bar. Campo di regolazione 0,5÷1,7 bar. Attacco 1/4" F. Pulsante per riarmo manuale (differenziale 0,4 bar; tolleranza ±0,1 bar). Due contatti normalmente chiusi (sezione conduttori 0,5÷4 mm²). Scala graduata visibile dall'esterno. Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 250 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷110 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE. Qualificato INAIL (I.S.P.E.S.L.).

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:

+39 0322 923372

+39 0322 923255

consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy

PRESSOSTATI PER AUTOCLAVI



K374Y003

K374Y004

Descrizione

Pressostato per impiego con acqua fredda in sistemi autoclave (ad es. in impianti antincendio). L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati. I contatti elettrici sono di tipo normalmente chiuso. Dispositivo conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.

Principali caratteristiche

- Attacco 1/4" F
- Tre contatti elettrici normalmente chiusi (in lega di ottone con riporto Ag - Ni)
- Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo)
- Tensione nominale 500 V
- Campo di temperatura ambiente -10÷55 °C
- Grado di protezione IP44

Dati tecnici

- Campo di temperatura del fluido 4÷55 °C
- Pressione massima di esercizio
K374Y003: 5 bar
K374Y004: 12 bar
- Taratura di fabbrica
K374Y003: 1,4÷2,8 bar
K374Y004: 5÷7 bar
- Campo di regolazione
K374Y003: 1÷5 bar
K374Y004: 3÷12 bar

Certificazioni

- Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE
- Marcatura CE


Regolazione

Le regolazione va fatta seguendo la figura sotto riportata, seguendo i diagrammi di taratura minima - massima riportati nella pagina seguente.


A) Allentare completamente il dado del differenziale (1);

B) Agire sul dado di intervallo minimo (2) fino a stabilire il valore di chiusura dei contatti (start pompa) - ruotando in senso orario la pressione di start aumenta, al contrario diminuisce;

C) Avvitare il dado del differenziale (1) fino ad ottenere la pressione d'interruzione desiderata.


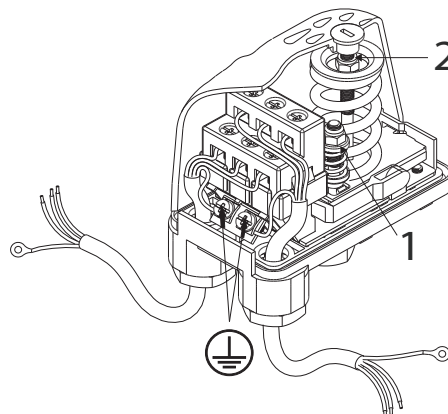


Collegamenti elettrici

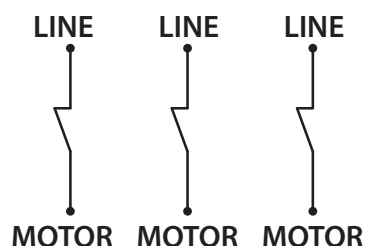

PRESSOSTATI PER AUTOCLAVI

Campo di regolazione

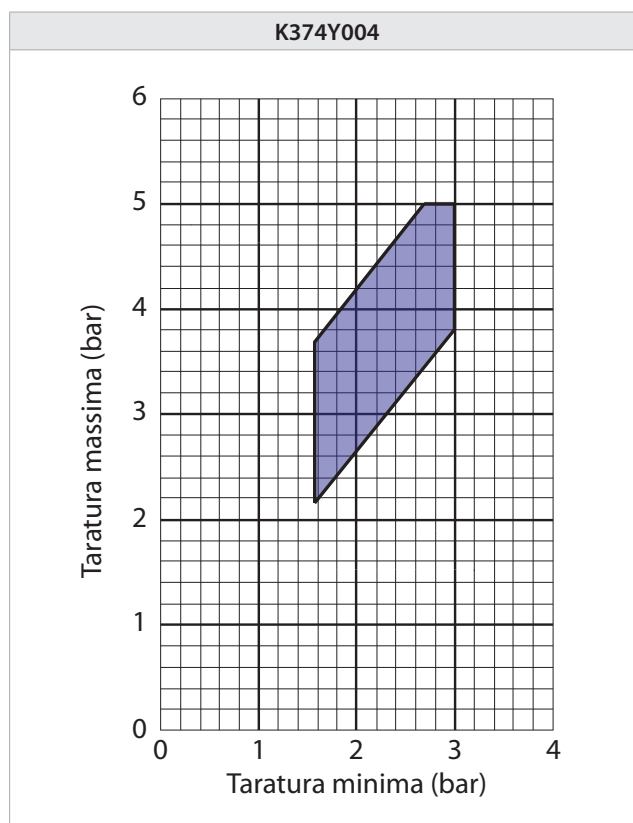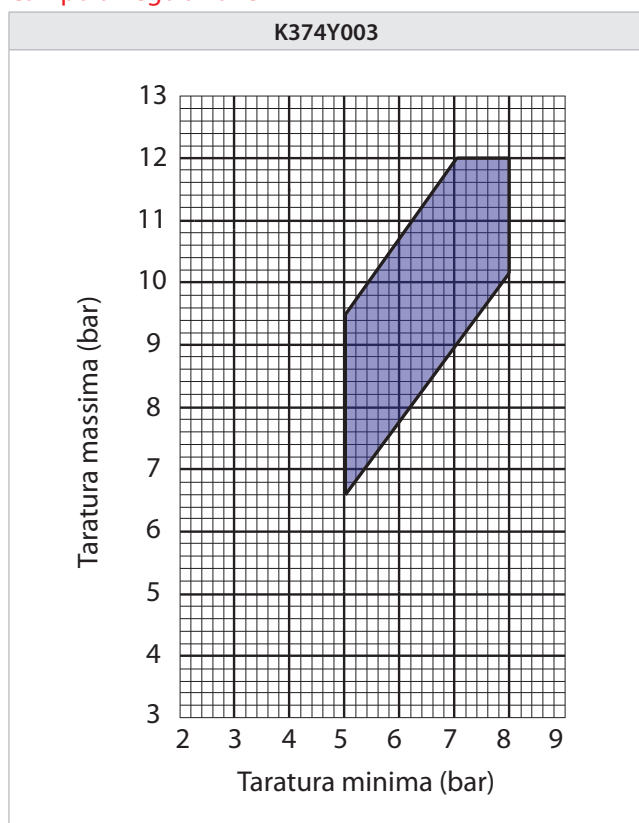

Testi di capitolato


K374Y003

Pressostato per impiego con acqua fredda in sistemi autoclave. Taratura di fabbrica 1,4÷2,8 bar. Campo di regolazione 1÷5 bar. Attacco 1/4" F. Tre contatti normalmente chiusi (in lega di ottone con riporto Ag - Ni). Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 500 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷55 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.

K374Y004

Pressostato per impiego con acqua fredda in sistemi autoclave. Taratura di fabbrica 5÷7 bar. Campo di regolazione 3÷12 bar. Attacco 1/4" F. Tre contatti normalmente chiusi (in lega di ottone con riporto Ag - Ni). Corrente nominale 16 A (carico resistivo); 10 A (carico induttivo). Tensione nominale 500 V. Grado di protezione IP44. Dimensioni 104x100x60 mm (LxHxP). Campo di temperatura ambiente di impiego -10÷55 °C. Campo di temperatura del fluido 4÷55 °C. Pressione massima di esercizio 12 bar. Conforme alla direttiva "PED" 97/23/CE.

Dimensioni

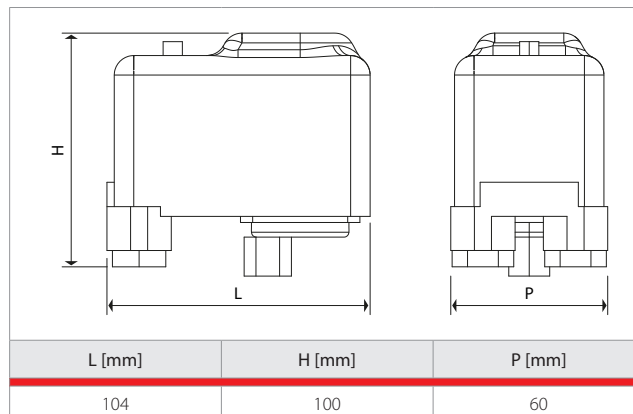

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:

+39 0322 923372

+39 0322 923255

consulenza.prodotti@giacomini.com

Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy